

Índice

CHAVIMOCHIC

TANGUCHE –DESARENADOR.....	4
----------------------------	---

EILHICHA

CHACAS – SAN LUIS	5
-------------------------	---

ELECTROUCAYALI

ATALAYA	6
---------------	---

EDELNOR

CANTA - YASO.....	7
-------------------	---

HOYOS - ACOS	8
--------------------	---

RAVIRA PACARAOS	9
-----------------------	---

CHURIN.....	10
-------------	----

HIDRANDINA

CATILLUC.....	11
---------------	----

CHIQUIÁN.....	12
---------------	----

TORTUGAS	13
----------------	----

SEAL

ATICO	14
-------------	----

HUANCA	15
--------------	----

COTAHUASI	16
-----------------	----

CARAVELÍ	17
----------------	----

OCOÑA	18
-------------	----

ELECTROCENTRO

POZUZO.....	19
-------------	----

ELECTRO ORIENTE

IQUITOS.....	20
--------------	----


CHACHAPOYAS	21
-------------------	----

CONTAMANA	22
-----------------	----

REQUENA.....	23
--------------	----

TAMSHIYACU.....	24
NAUTA	25
CABALLOCOCHA.....	26
<u>ELECTRONORTE</u>	
TABACONAS.....	27
POMAHUACA.....	28
PUCARA	29
JUMBILLA	30
NIEPOS	31
<u>ELECTROSURESTE</u>	
IBERIA – IÑAPARI.....	32

TANGUCHE –DESARENADOR

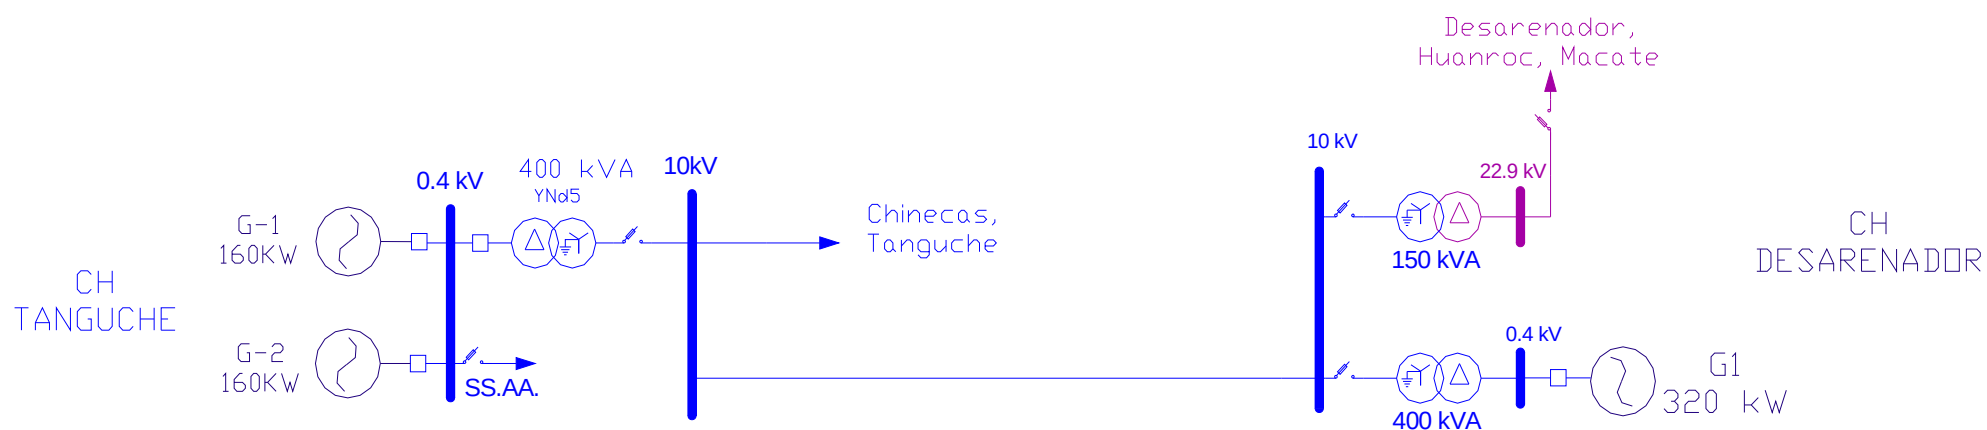

**Sistema Eléctrico Aislado:
Tanguche - Desarenador**

Empresa: Chavimochic


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 1/29

CHACAS – SAN LUIS

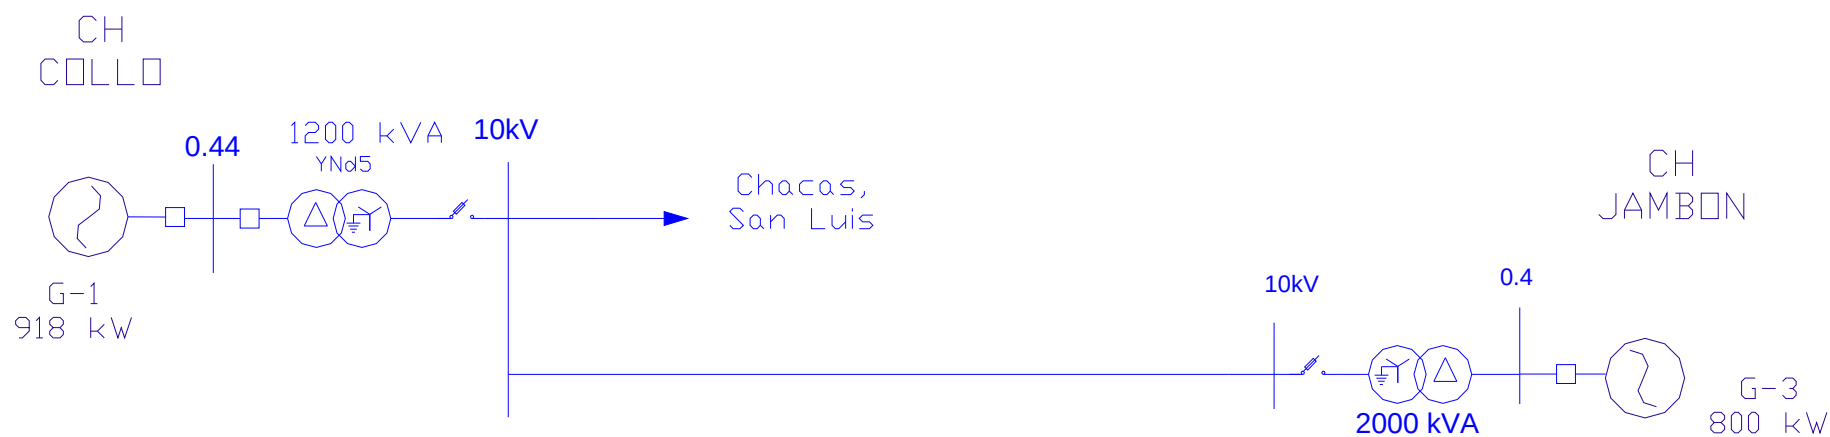

**Sistema Eléctrico Aislado:
Chacas**

Empresa: Eilhicha


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 2/29

ATALAYA

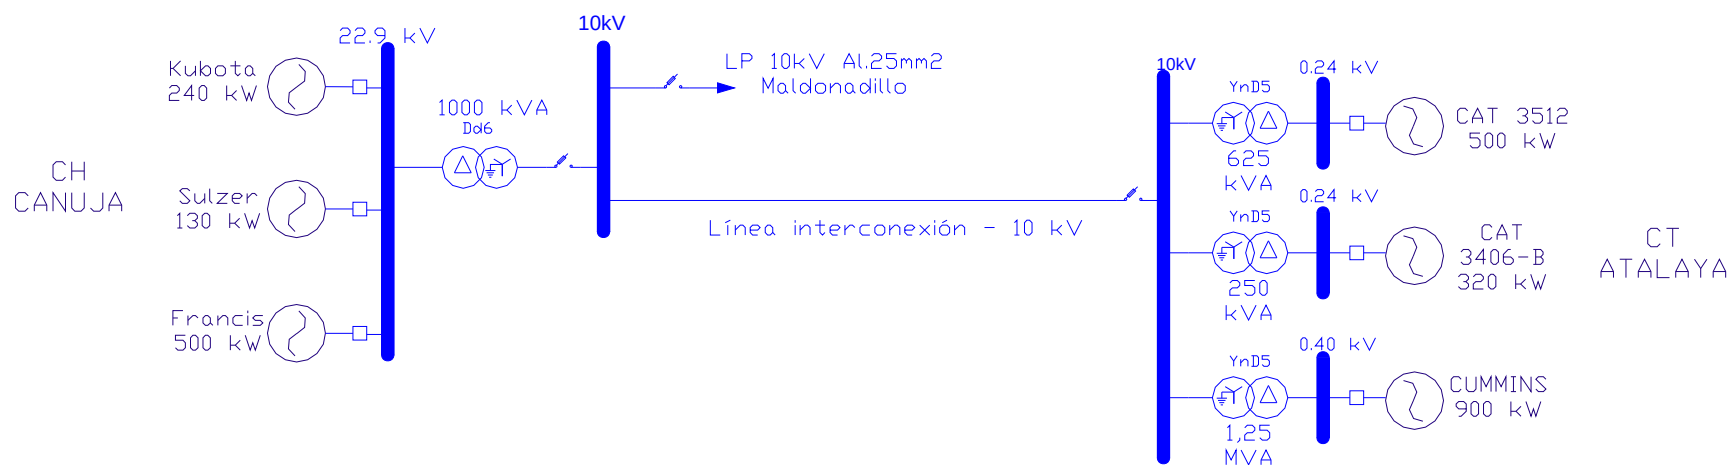

Sistema Eléctrico Aislado:
Atalaya

Empresa: Electro Ucayali


Sector típico:

I

Fecha: 09/2011

Pág. 3/29

CANTA - YASO

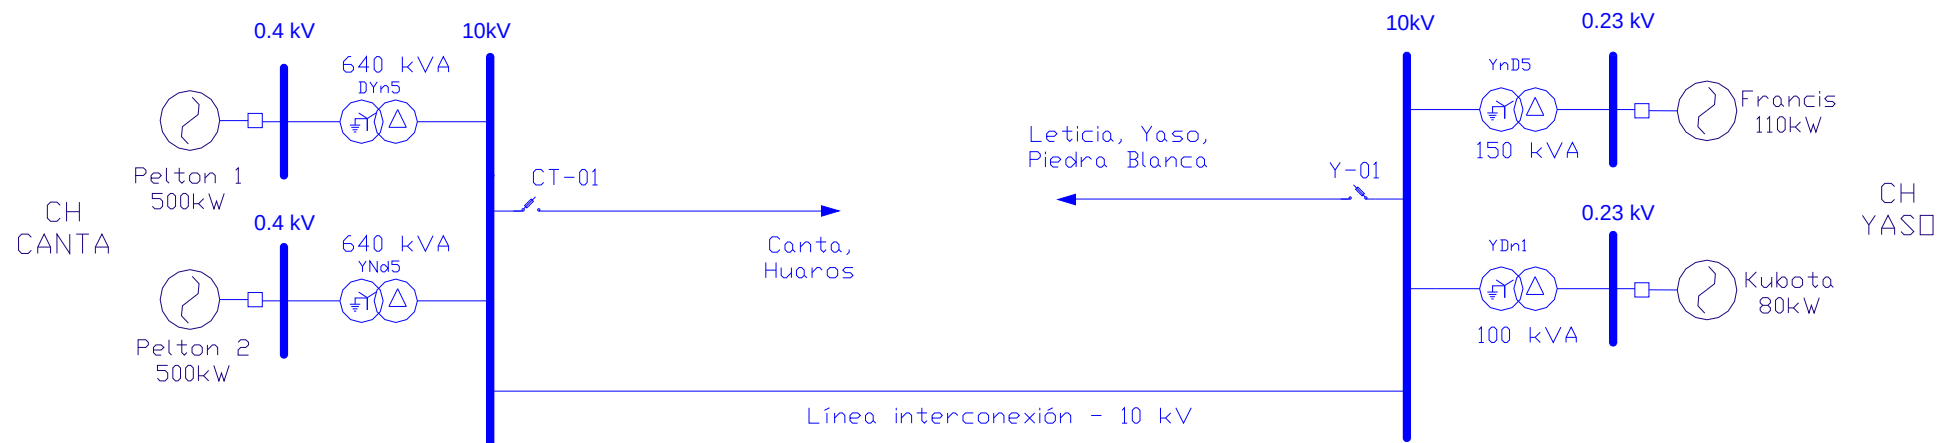

Las CCHH Canta y Yaso se encuentran interconectadas desde mayo de 2008.

Sistema Eléctrico Aislado:
Canta - Yaso

Empresa: Edelnor


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 4/29

HOYOS - ACOS

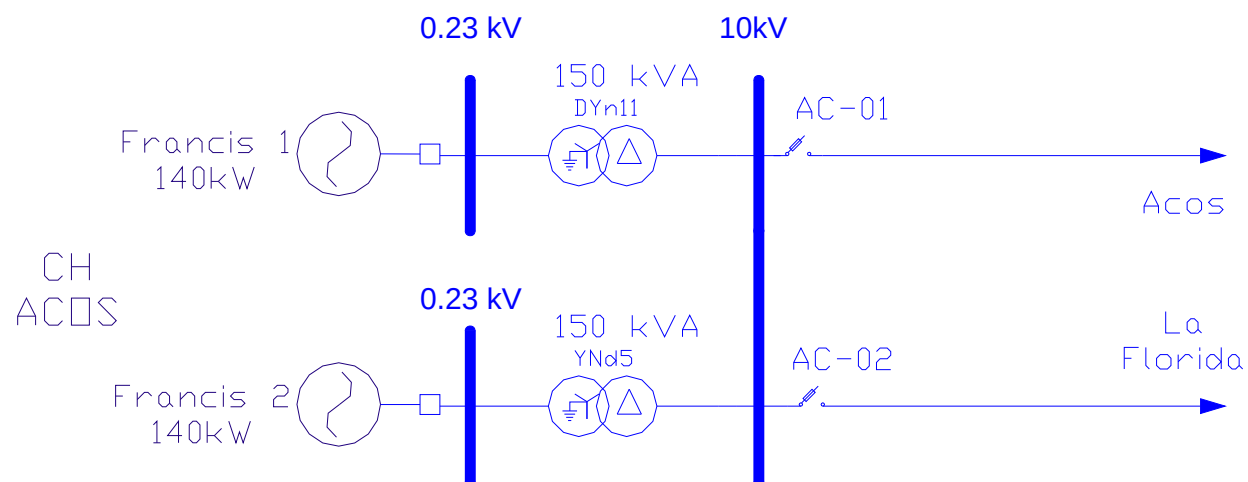

**Sistema Eléctrico Aislado:
Hoyos - Acos**

Empresa: Edelnor


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 5/29

RAVIRA PACARAOS

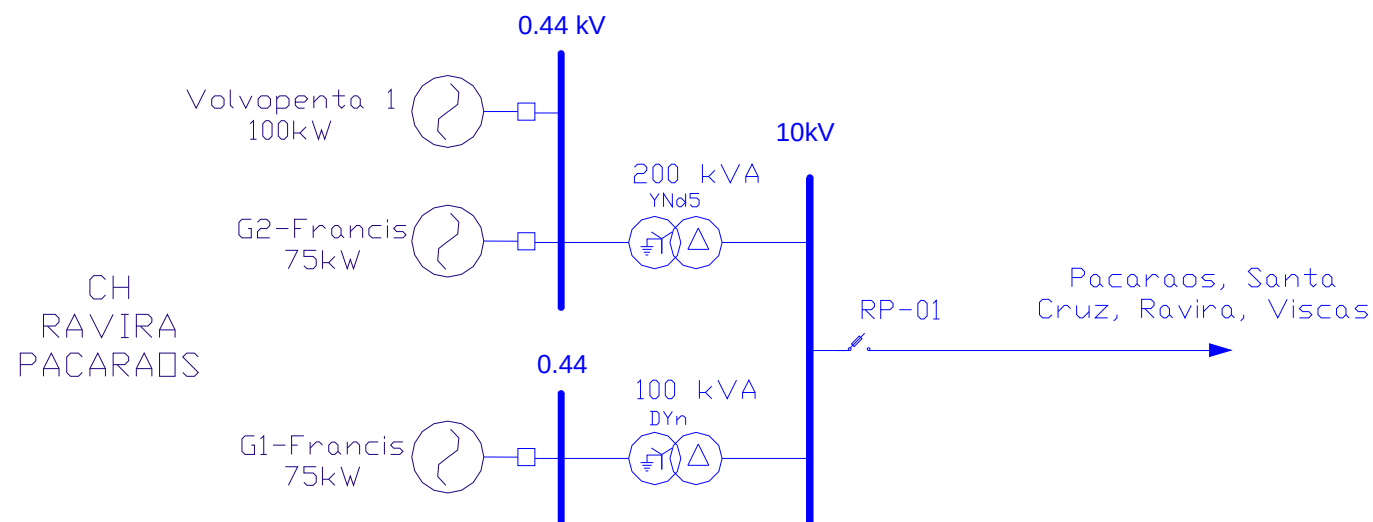

La central cuenta con un grupo móvil volvo de 100kW.

Sistema Eléctrico Aislado:
Ravira Pacaraos

Empresa: Edelnor


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 6/29

CHURIN

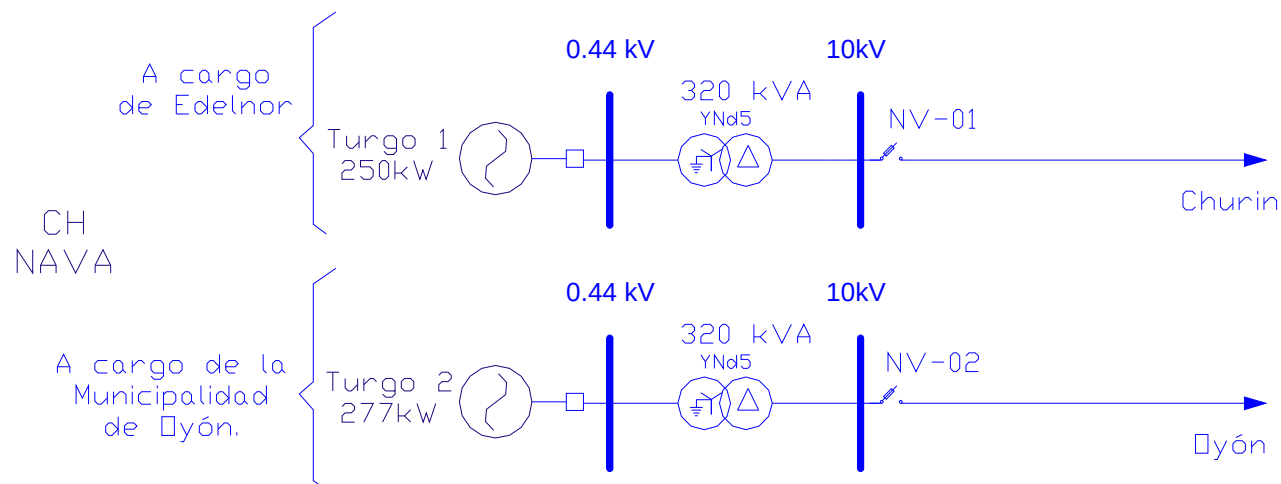

La central cuenta con un grupo móvil volvo penta de 250kW.

Sistema Eléctrico Aislado:
Churín

Empresa: Edelnor


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 7/29

CATILLUC

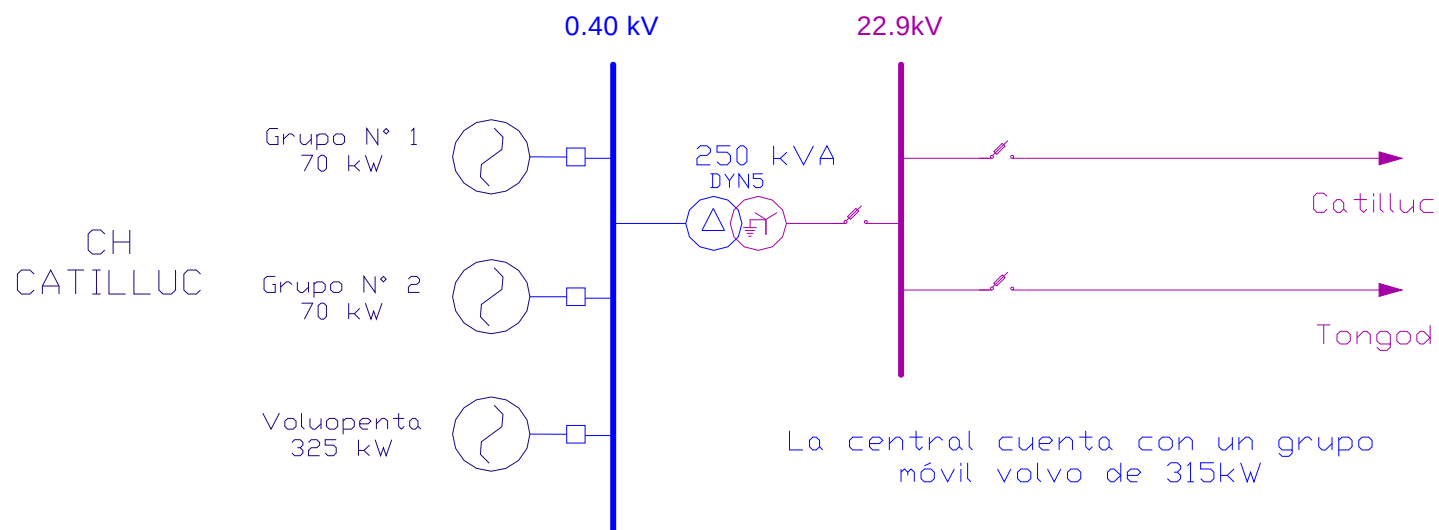

Sistema Eléctrico Aislado:
Catilluc

Empresa: Hidrandina


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 8/29

CHIQUEÁN

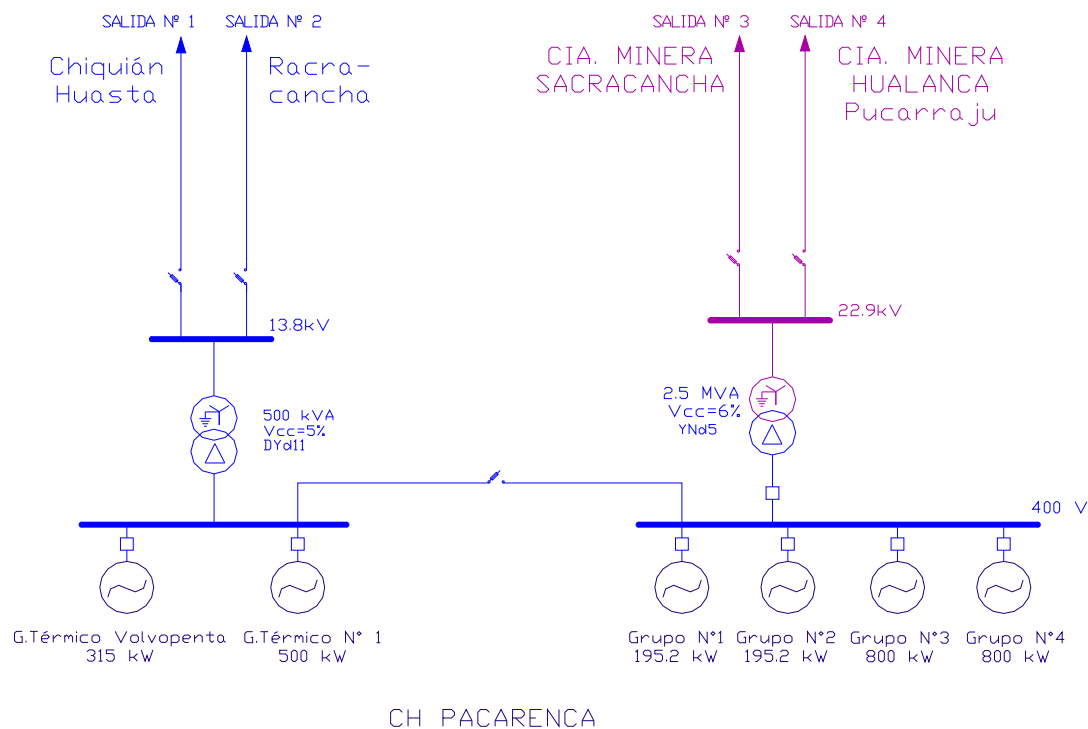

**Sistema Eléctrico Aislado:
Chiqueán**

Empresa: Hidrandina


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 9/29

TORTUGAS

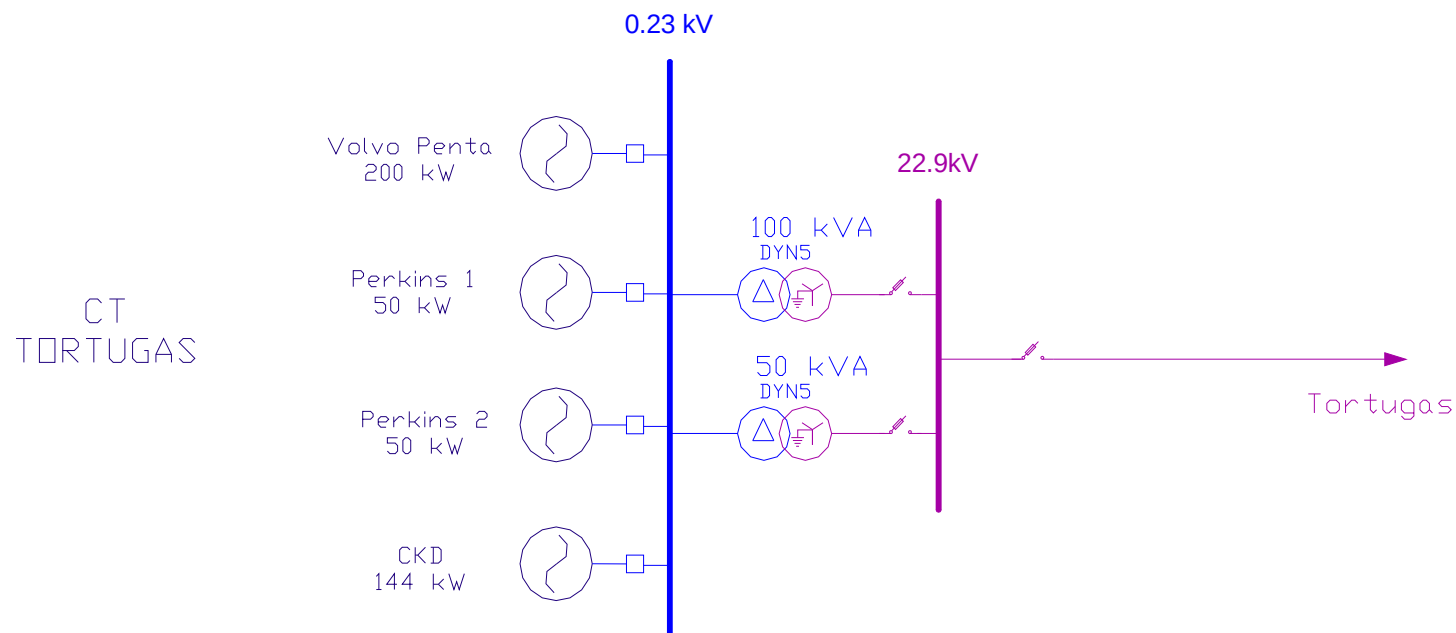

**Sistema Eléctrico Aislado:
Tortugas**


Empresa: Hidrandina

Sector típico:

A

Fecha: 09/2011

Pág. 10/29

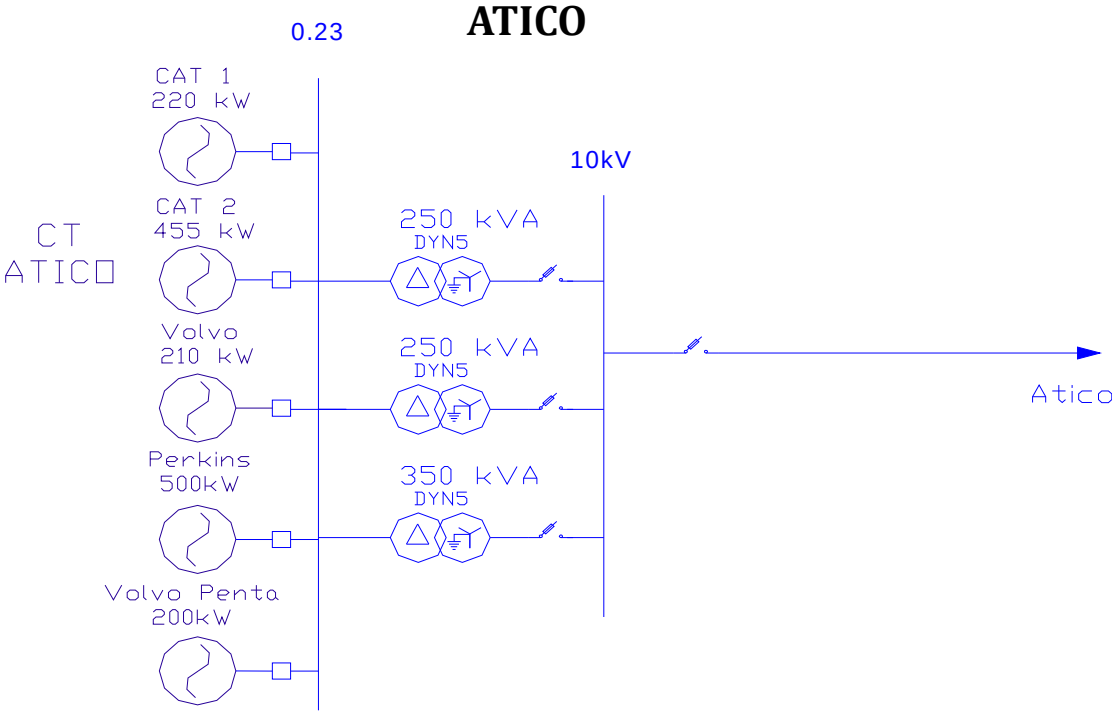

**Sistema Eléctrico Aislado:
Atico**

Empresa: Seal


Sector típico:

A

Fecha: 09/2011

Pág. 11/29

HUANCA

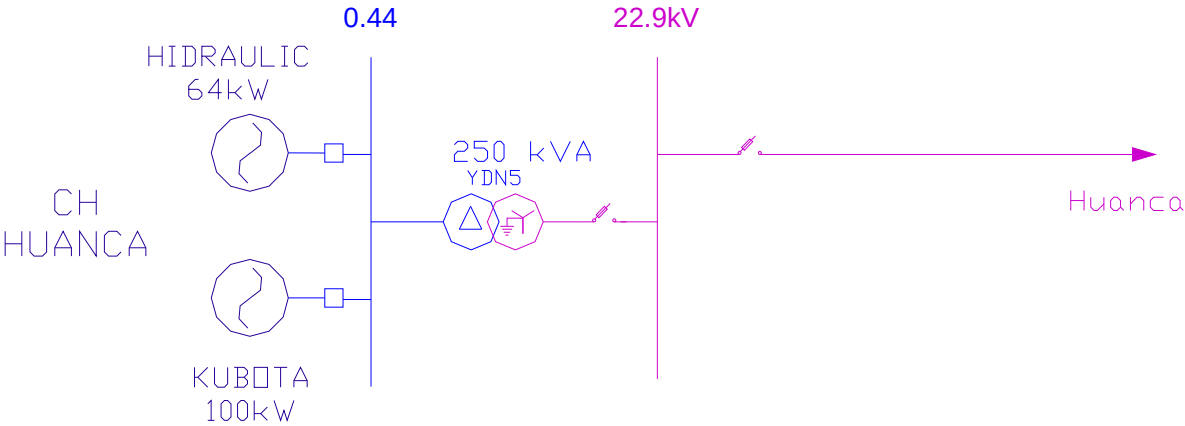

**Sistema Eléctrico Aislado:
Huanca**

Empresa: Seal


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 12/29

COTAHUASI

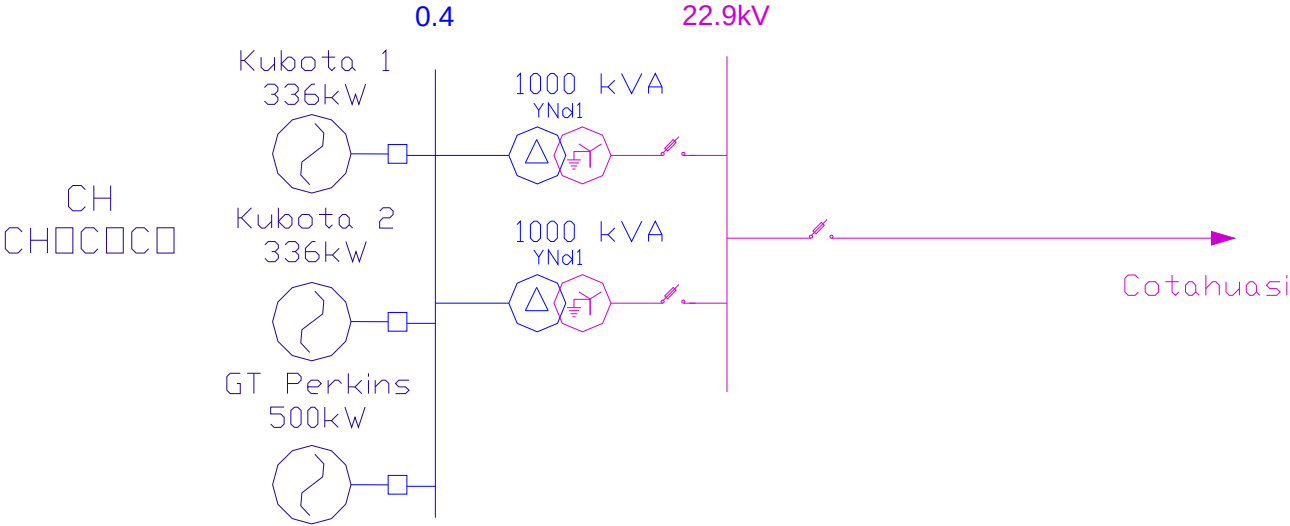

**Sistema Eléctrico Aislado:
Cotahuasi**

Empresa: Seal


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 13/29

CARAVELÍ

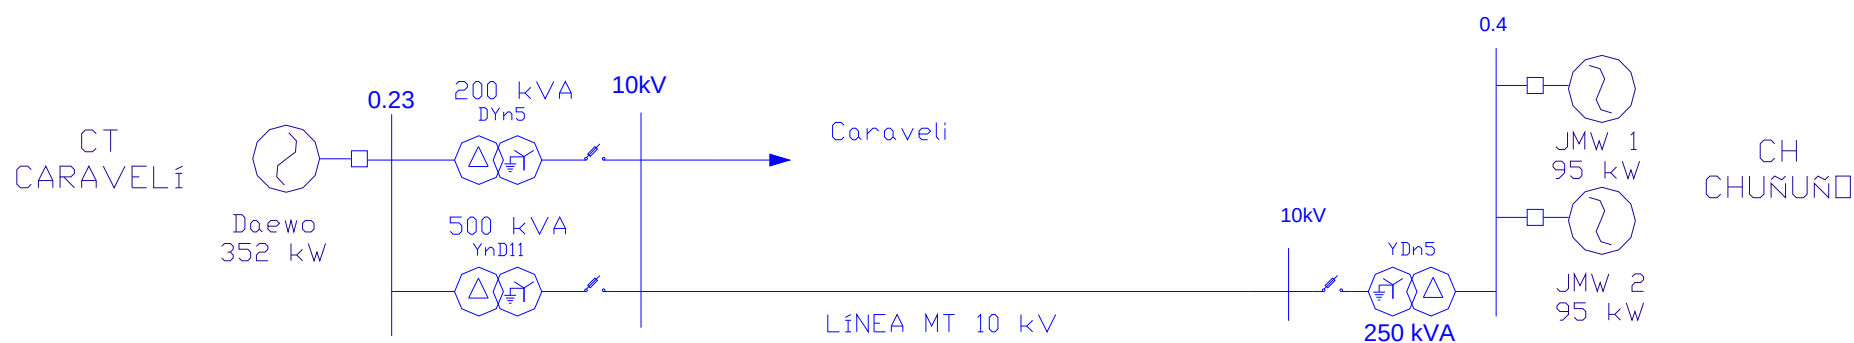

**Sistema Eléctrico Aislado:
Caravelí**

Empresa: Seal


Sector típico:

A

Fecha: 09/2011

Pág. 14/29

OCOÑA

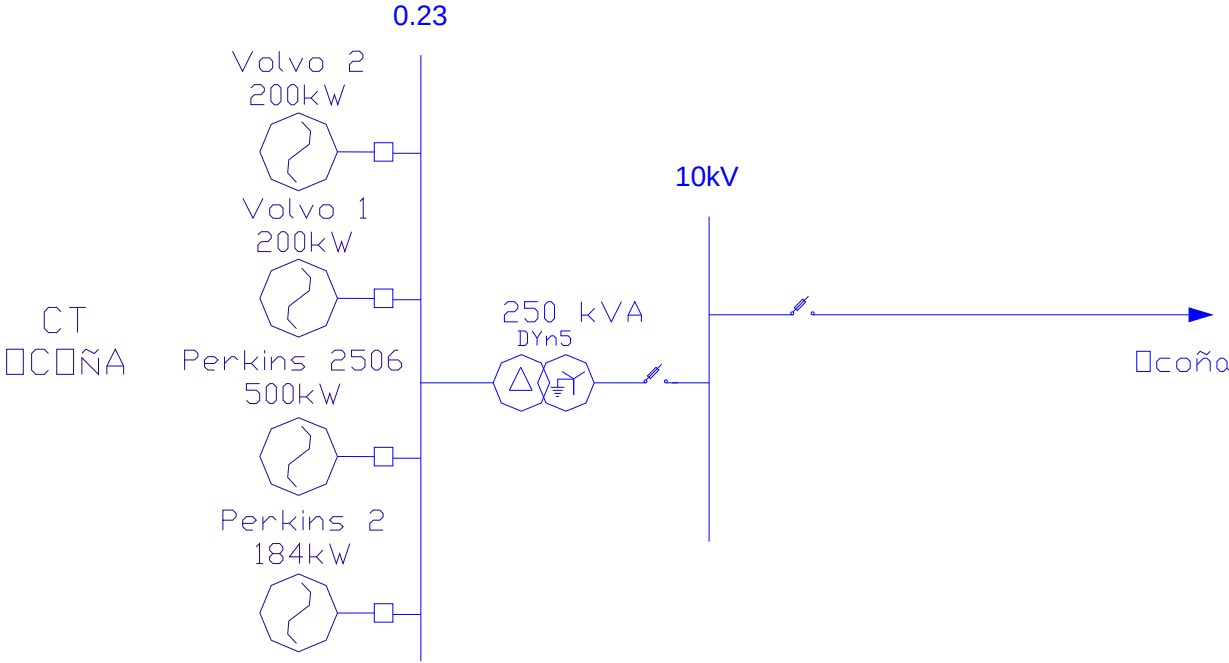

Sistema Eléctrico Aislado:
Ocoña

Empresa: Seal


Sector típico:

A

Fecha: 06/2010

Pág. 15/29

POZUZO

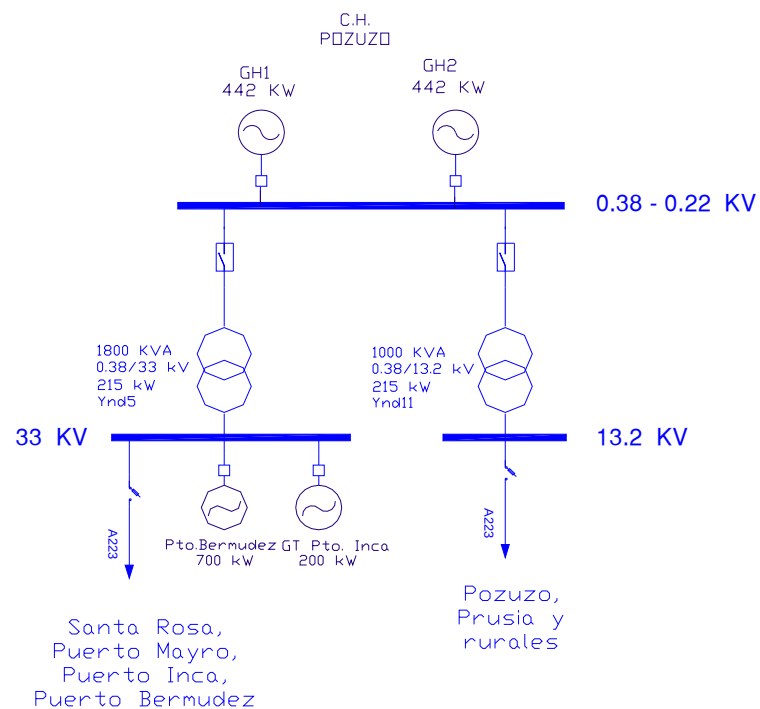

Sistema Eléctrico Aislado:
Pozuzo

Empresa: Electrocentro


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 16/29

IQUITOS

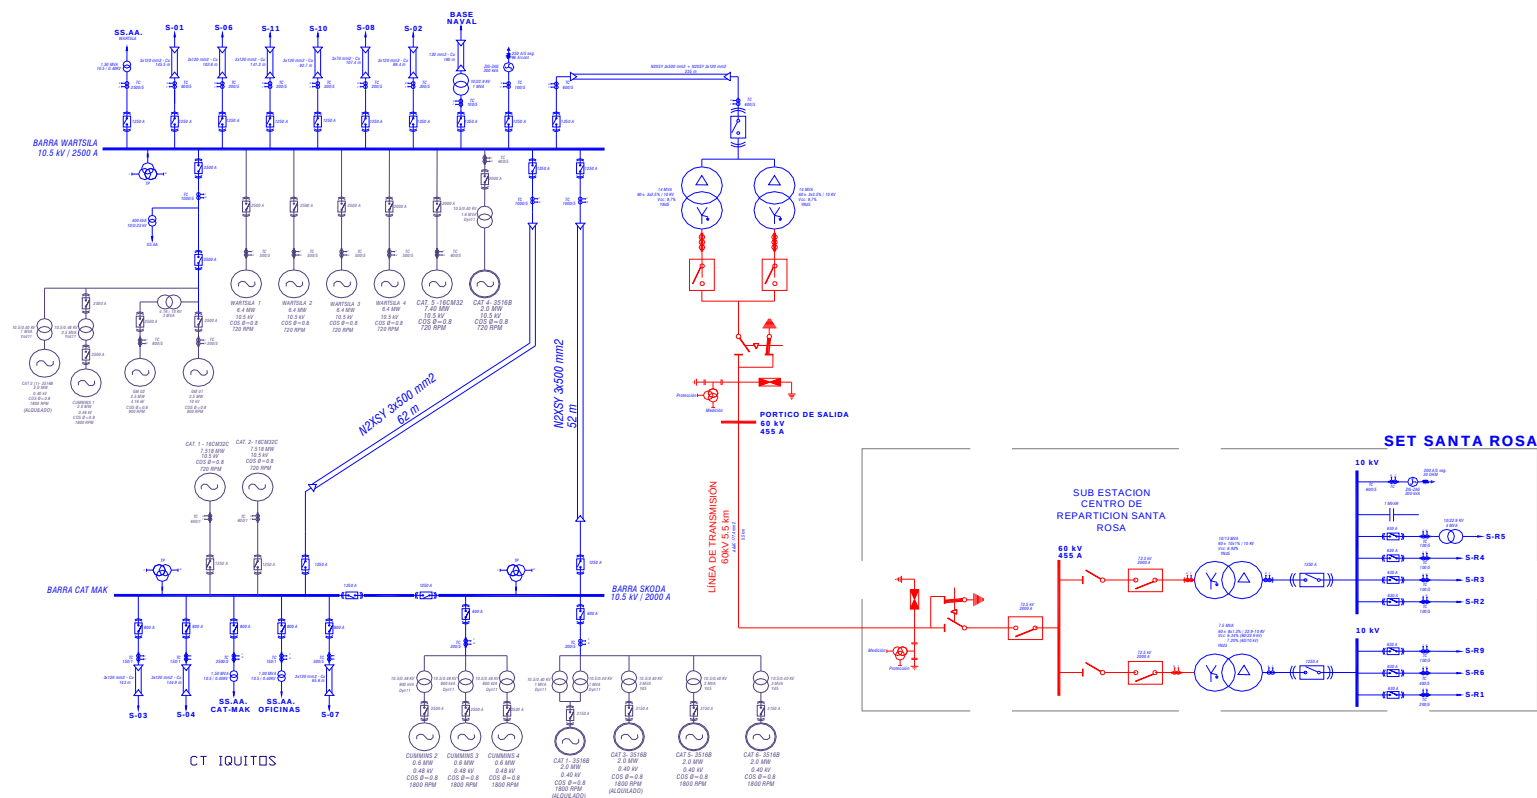

**Sistema Eléctrico Aislado:
Iquitos**

Empresa: Electro Oriente

Sector típico:


E

Fecha: 09/2011

Pág. 17/29

[illegible]

Pág. 18/29

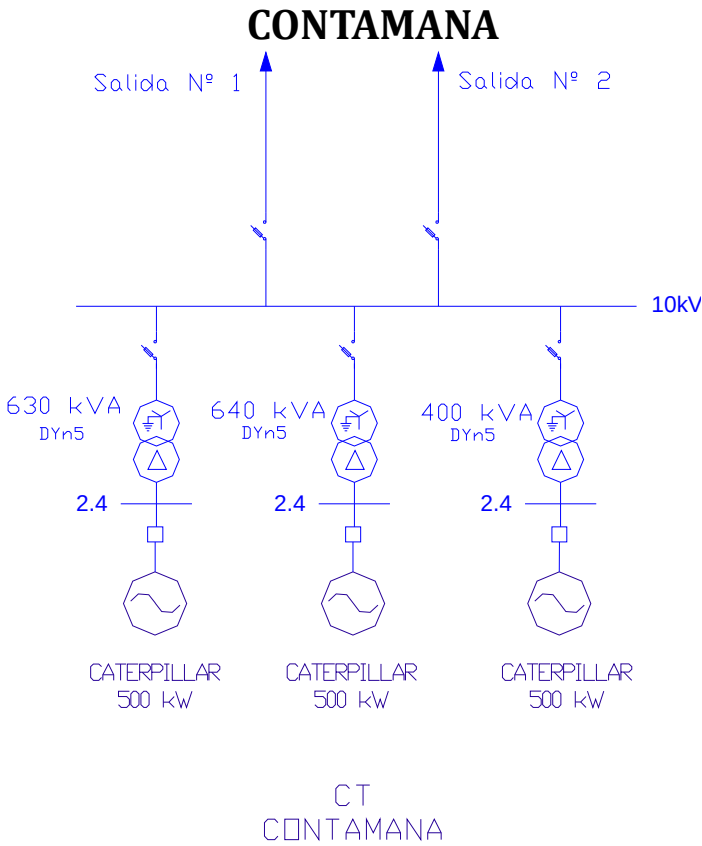

**Sistema Eléctrico Aislado:
Contamana**

Empresa: Electro Oriente


Sector típico:

I

Fecha: 09/2011

Pág. 19/29

REQUENA

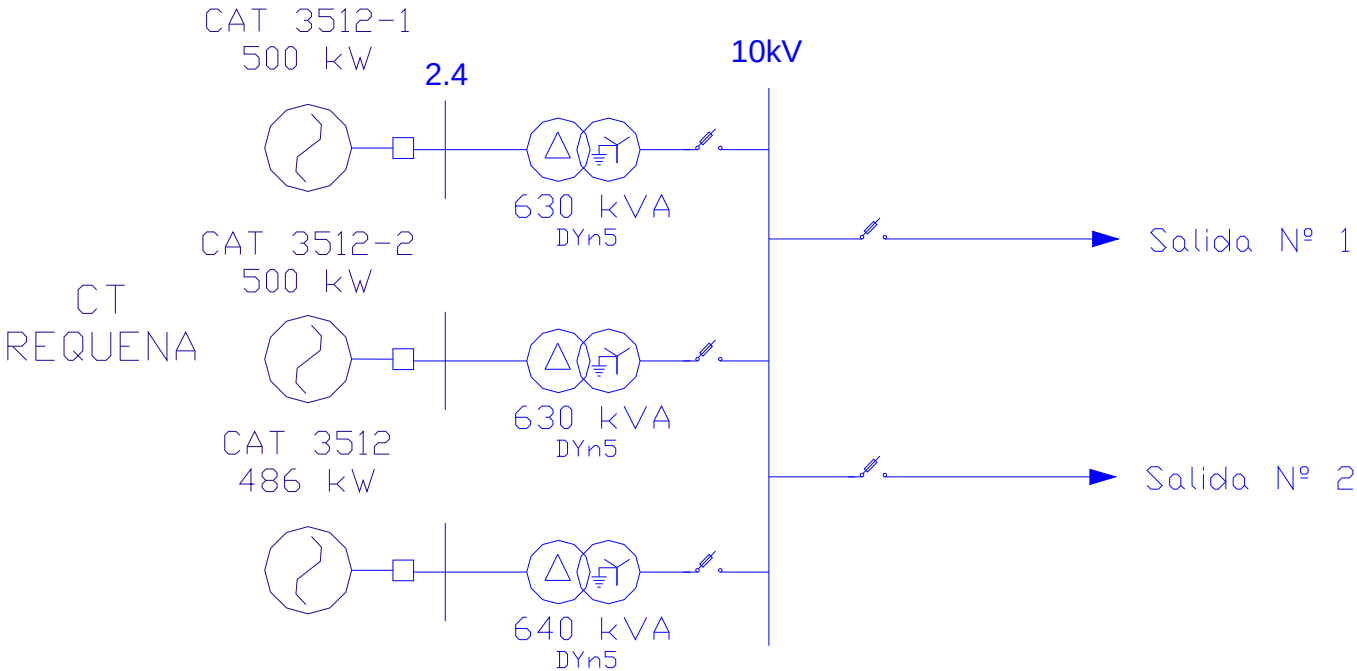

Sistema Eléctrico Aislado:
Requena

Empresa: Electro Oriente


Sector típico:

I

Fecha: 09/2011

Pág. 20/29

TAMSHIYACU

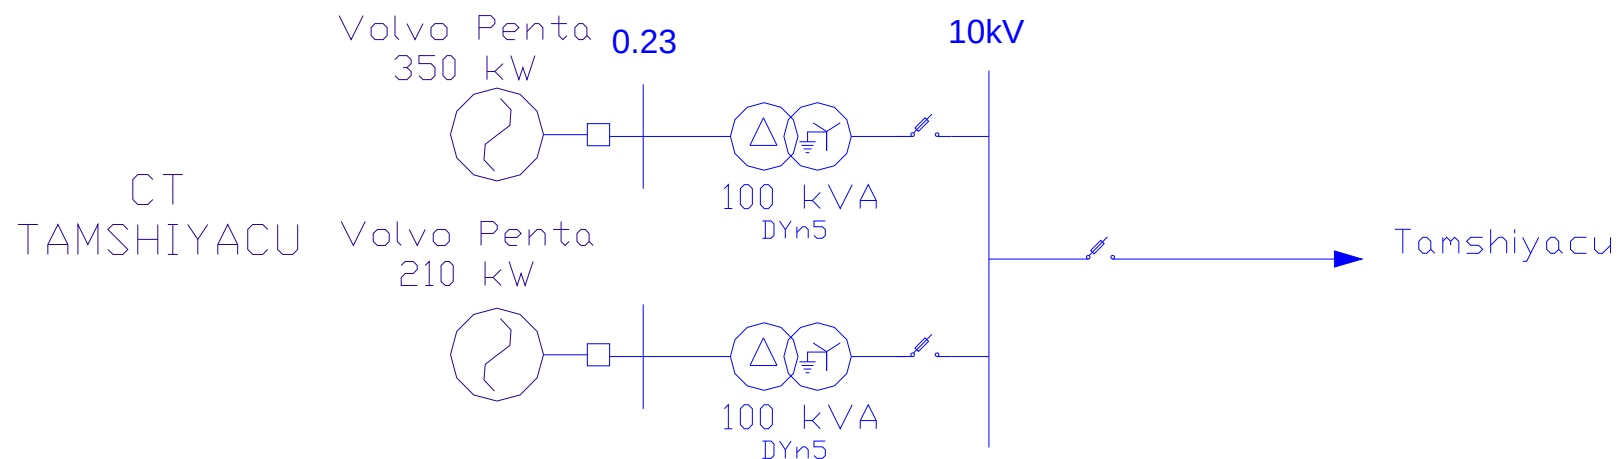

Sistema Eléctrico Aislado:
Tamshiyacu

Empresa: Electro Oriente


Sector típico:

I

Fecha: 09/2011

Pág. 21/29

NAUTA

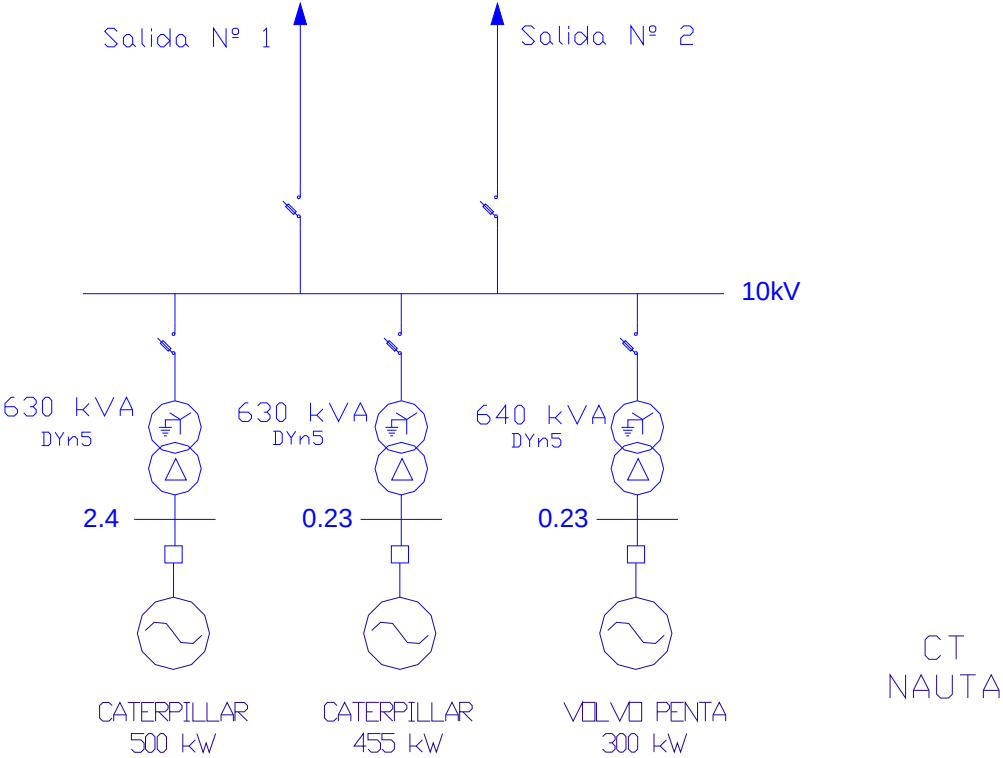

**Sistema Eléctrico Aislado:
Nauta**

Empresa: Electro Oriente


Sector típico:

I

Fecha: 09/2011

Pág. 22/29

CABALLOCOCHA

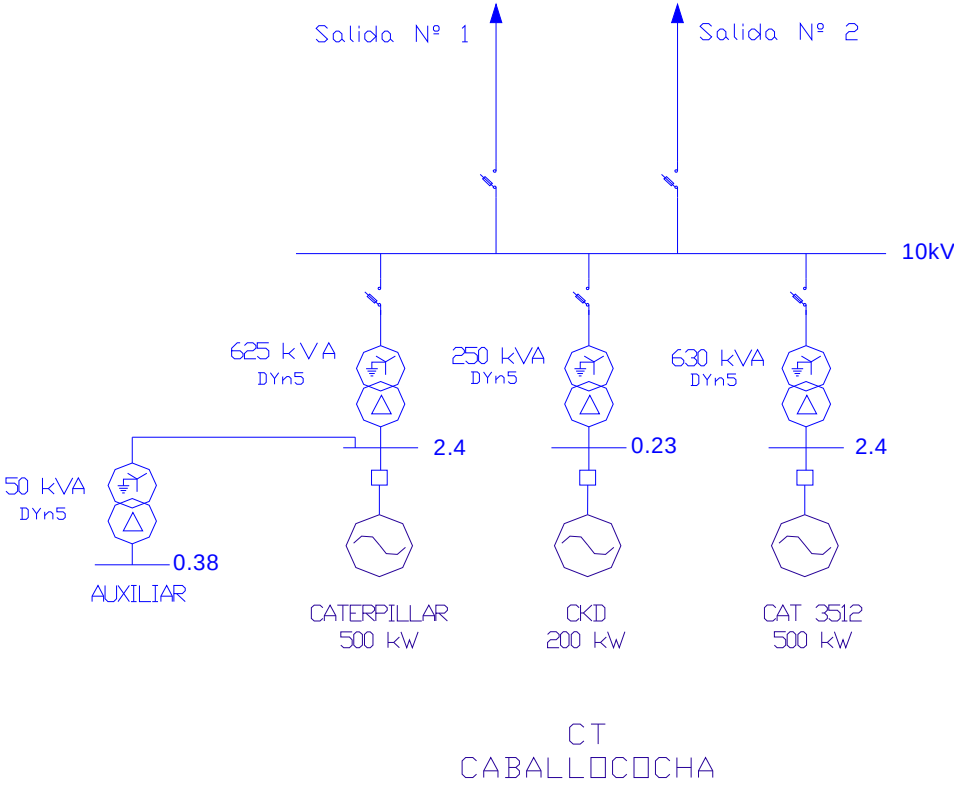

Sistema Eléctrico Aislado:
Caballococha

Empresa: Electro Oriente


Sector típico:

I

Fecha: 09/20110

Pág. 23/29

TABACONAS

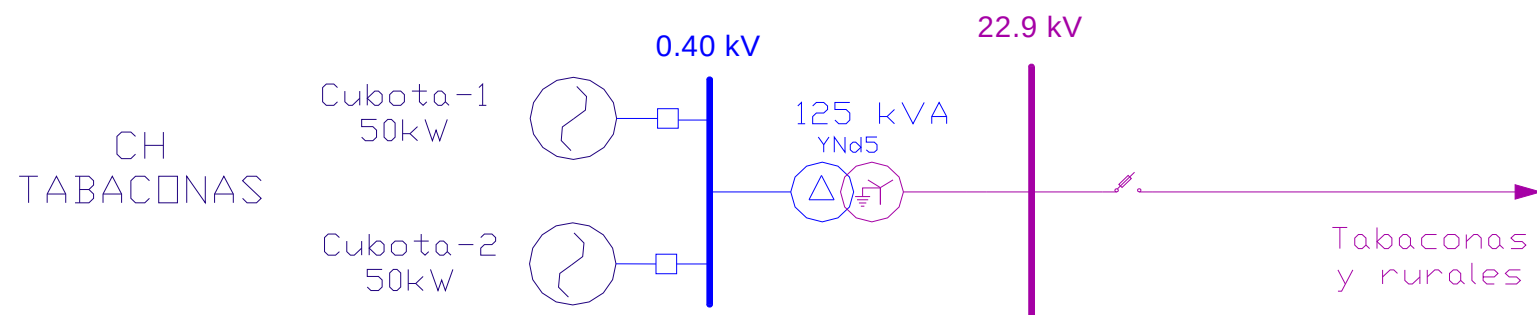

**Sistema Eléctrico Aislado:
Tabaconas**

Empresa: Electronorte


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 24/29

POMAHUACA

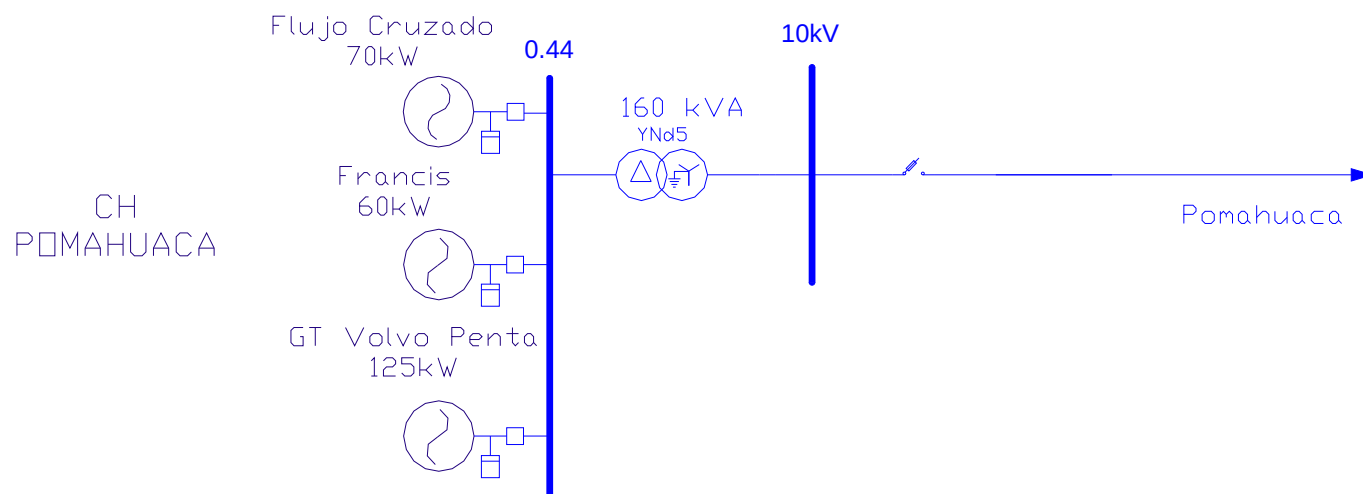

Sistema Eléctrico Aislado:
Pomahuaca

Empresa: Electronorte


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 25/29

PUCARA

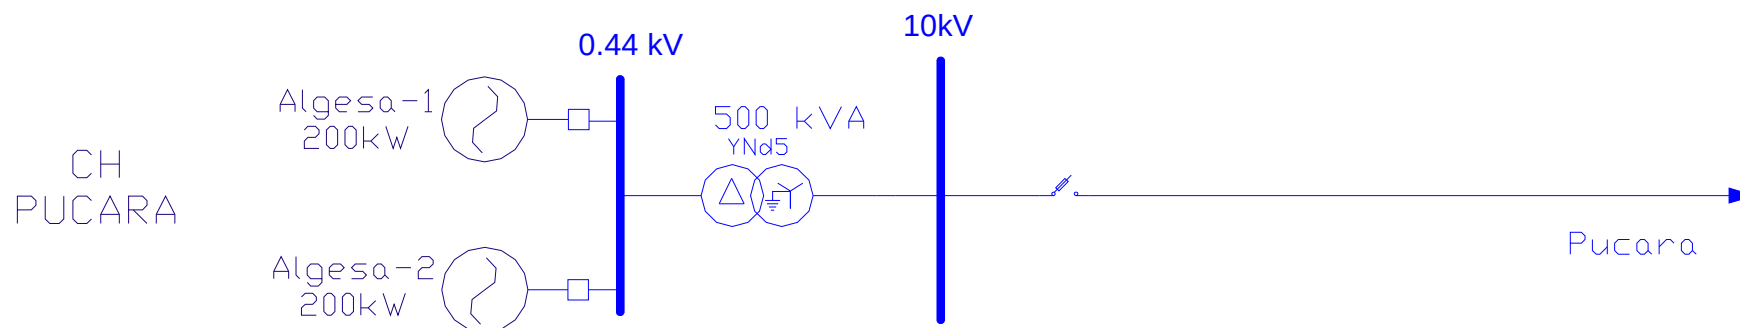

**Sistema Eléctrico Aislado:
Pucará**

Empresa: Electronorte


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 26/29

JUMBILLA

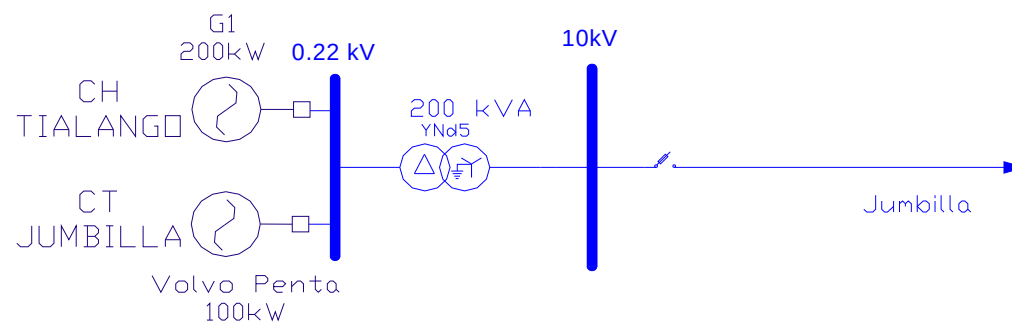

**Sistema Eléctrico Aislado:
Jumbilla**

Empresa: Electronorte


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 27/29

NIEPOS

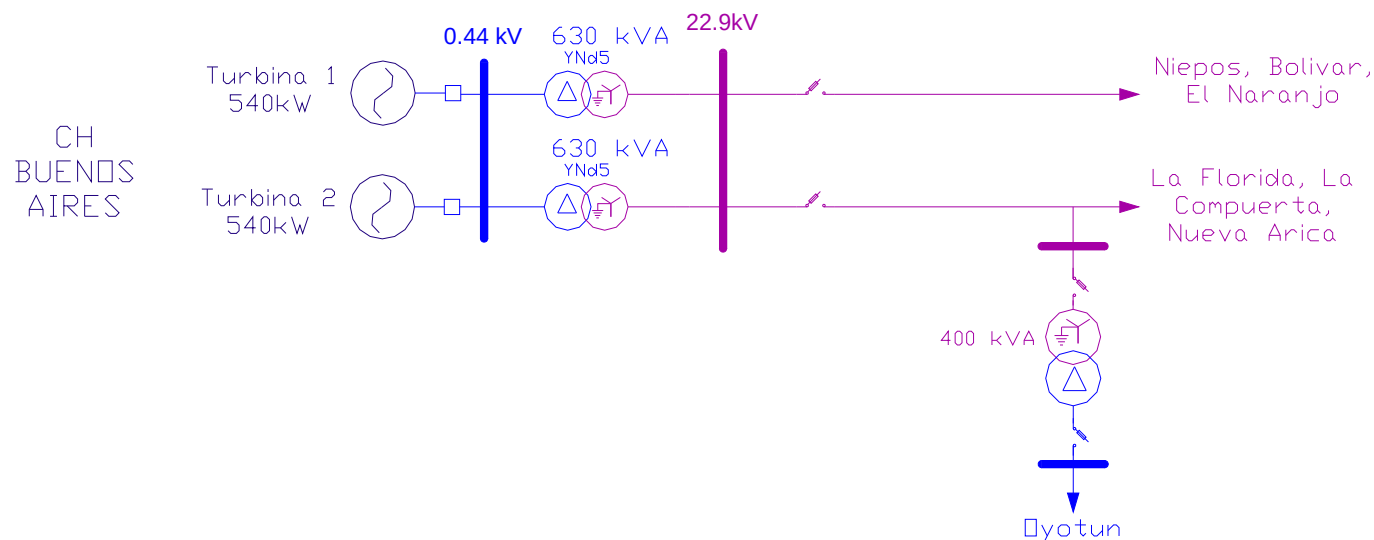

Para casos de emergencia, el sistema Niepos Cuenta con un grupo de 250kW ubicado en la central.

**Sistema Eléctrico Aislado:
Niepos**

Empresa: Electronorte


Sector típico:

B

Fecha: 09/2011

Pág. 28/29

IBERIA – IÑAPARI

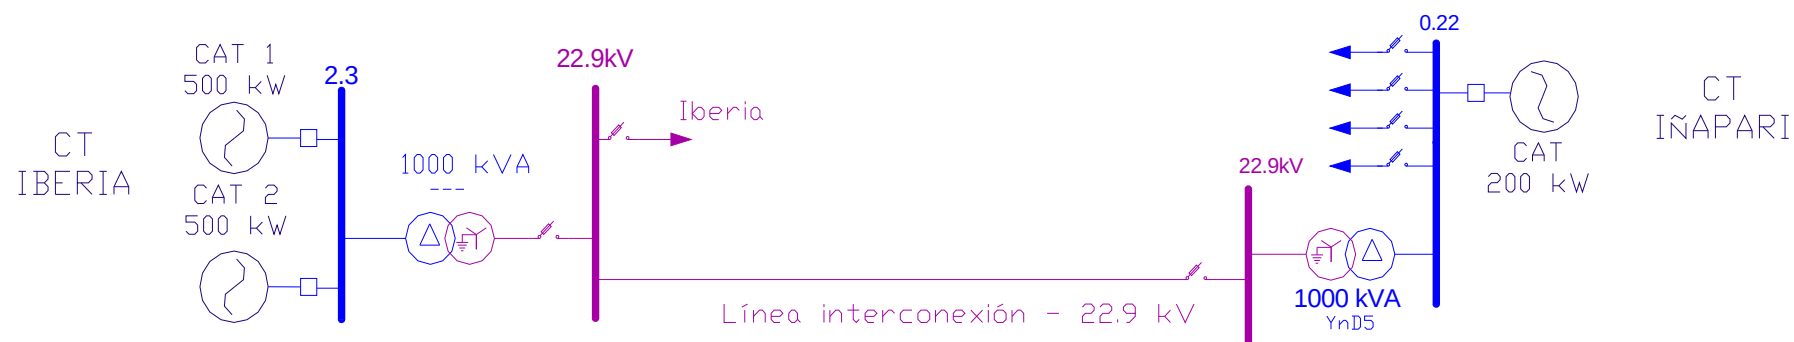

**Sistema Eléctrico Aislado:
Puerto Iberia - Iñapari**

Empresa: Electro Sur Este

Sector típico:

F

Fecha: 09/2011

Pág. 29/29

